

Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Decke

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettobreite (mm)	93,00
Nettohöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KWI
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Erkennungsweite (m)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

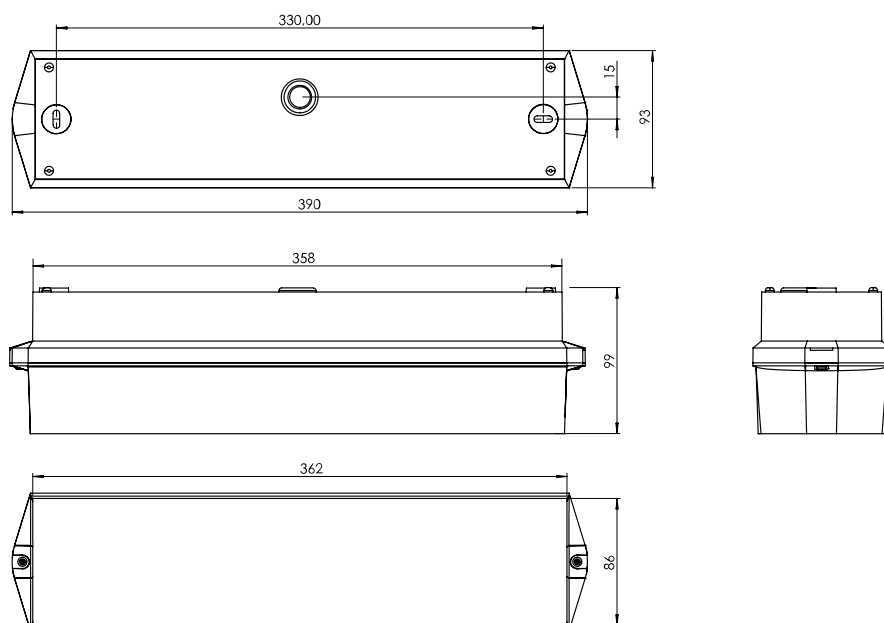

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Abstandstabelle Flur Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	6,01	14,07	9,87	5,72	2,13
2,50	6,86	16,17	11,05	6,02	2,15
3,00	2,82	14,58	9,53	6,15	2,12
3,50	3,1	16,11	7,43	6,19	2,05
4,00	3,32	7,87	7,07	6,16	1,93

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Abstandstabelle mit optionalen Runden Linsen (NLLSYSR4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,83	8,46	8,32	8,19	3,72
2,50	4,45	9,98	9,83	9,68	4,32
3,00	2,8	11,34	11,17	10,99	4,2
3,50	1,85	10,42	10,25	10,04	1,64

Abstandstabelle mit optionaler Spot Linse (NLLSYSS4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	1,8	4,46	4,46	4,46	1,8
2,50	2,03	4,81	4,81	4,81	2,03
3,00	2,32	5,38	5,38	5,38	2,32
3,50	2,56	5,82	5,82	5,82	2,56
4,00	2,75	6,39	6,39	6,39	2,75
5,00	3,11	7,35	7,35	7,35	3,11
6,00	3,33	8,13	8,13	8,13	3,33
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
8,00	3,39	9,32	9,32	9,32	3,39
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
10,00	3,01	9,73	9,73	9,73	3,01
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
11,00	2,61	9,69	9,69	9,69	2,61

Abstandstabelle mit optionaler Hohe-Flur Linse (NLLSYSH4) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,91	9,4	6,88	4,32	1,51
2,50	4,41	10,74	7,57	4,42	1,42
3,00	4,83	11,86	8,11	4,42	1,22
3,50	5,18	12,84	8,51	4,13	1,23
4,00	5,43	13,7	8,63	3,49	1,29
5,00	5,69	15,15	8,97	3,44	1,38
6,00	5,71	16,1	9,15	3,75	1,42
7,00	5,29	16,58	9,09	3,88	1,44
8,00	4,83	16,94	8,79	3,98	1,36
9,00	4,03	16,43	8,31	4,1	1,19
10,00	2,72	15,47	7,54	4,08	0,9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KWI klar Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC Decke Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, 1h/3h/8h einstellbar, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP65, IK06, Schutzklasse II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 Akku	NLKWIC433S
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V3,3Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU323L
4 LED-Wechsellinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSF4
4 LED-Wechsellinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSR4
4 LED-Wechsellinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSS4
4 LED-Wechsellinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechsellinsen System	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV